


SP 85 A



LPD 1



CE FEM 1.001-A3

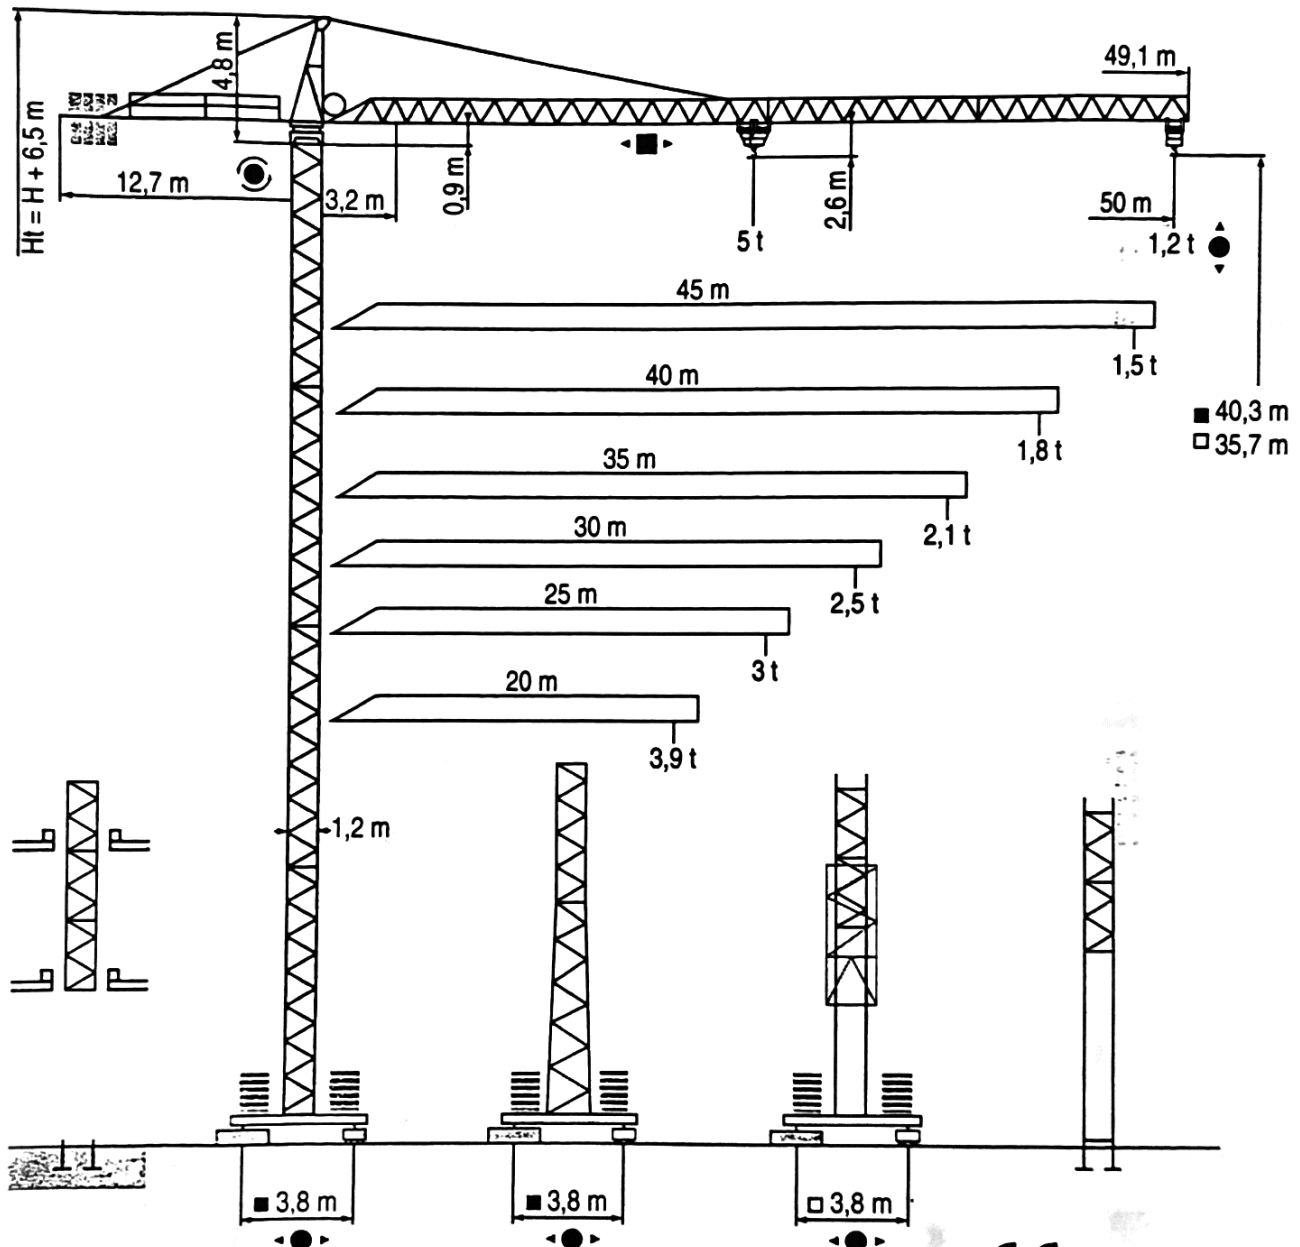

POTAIN 

Ø 1,2 m

30 m → 50 m

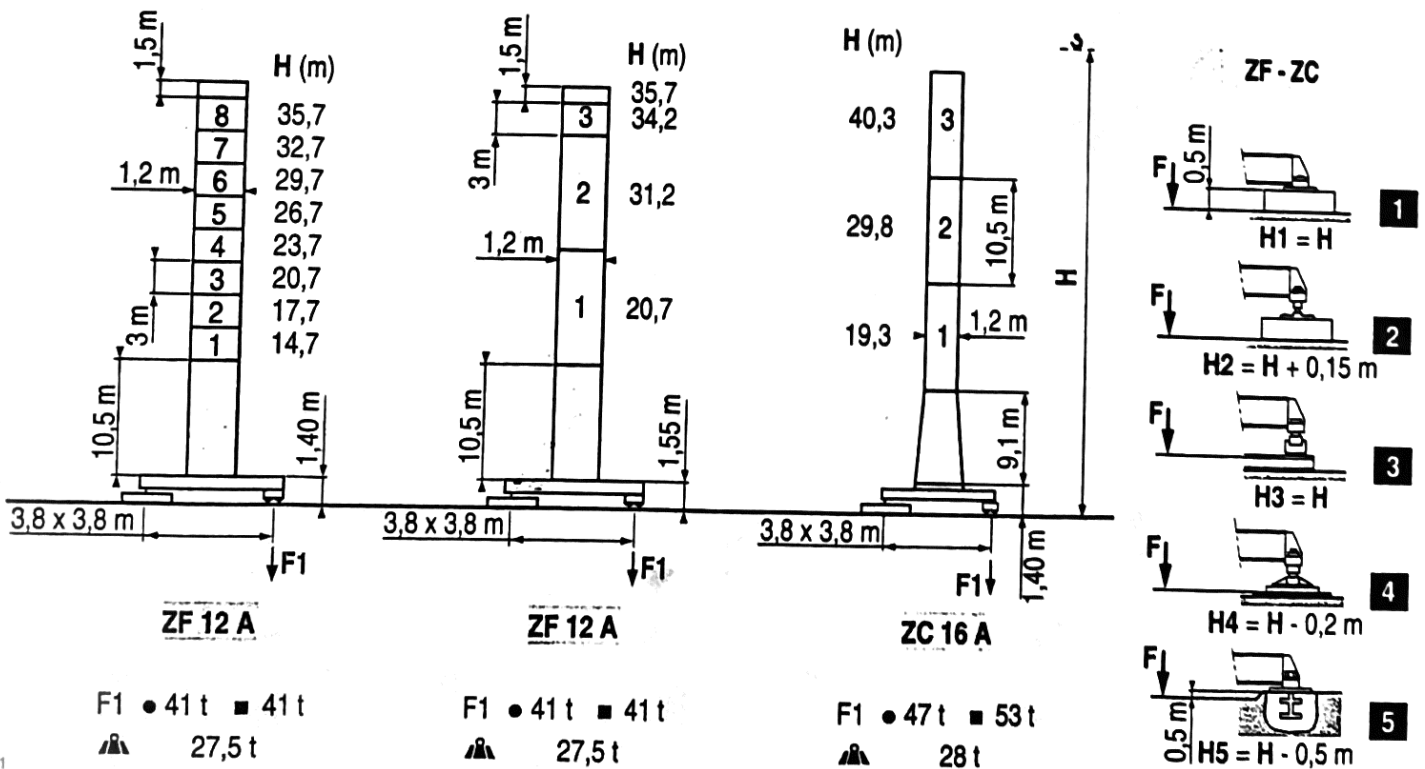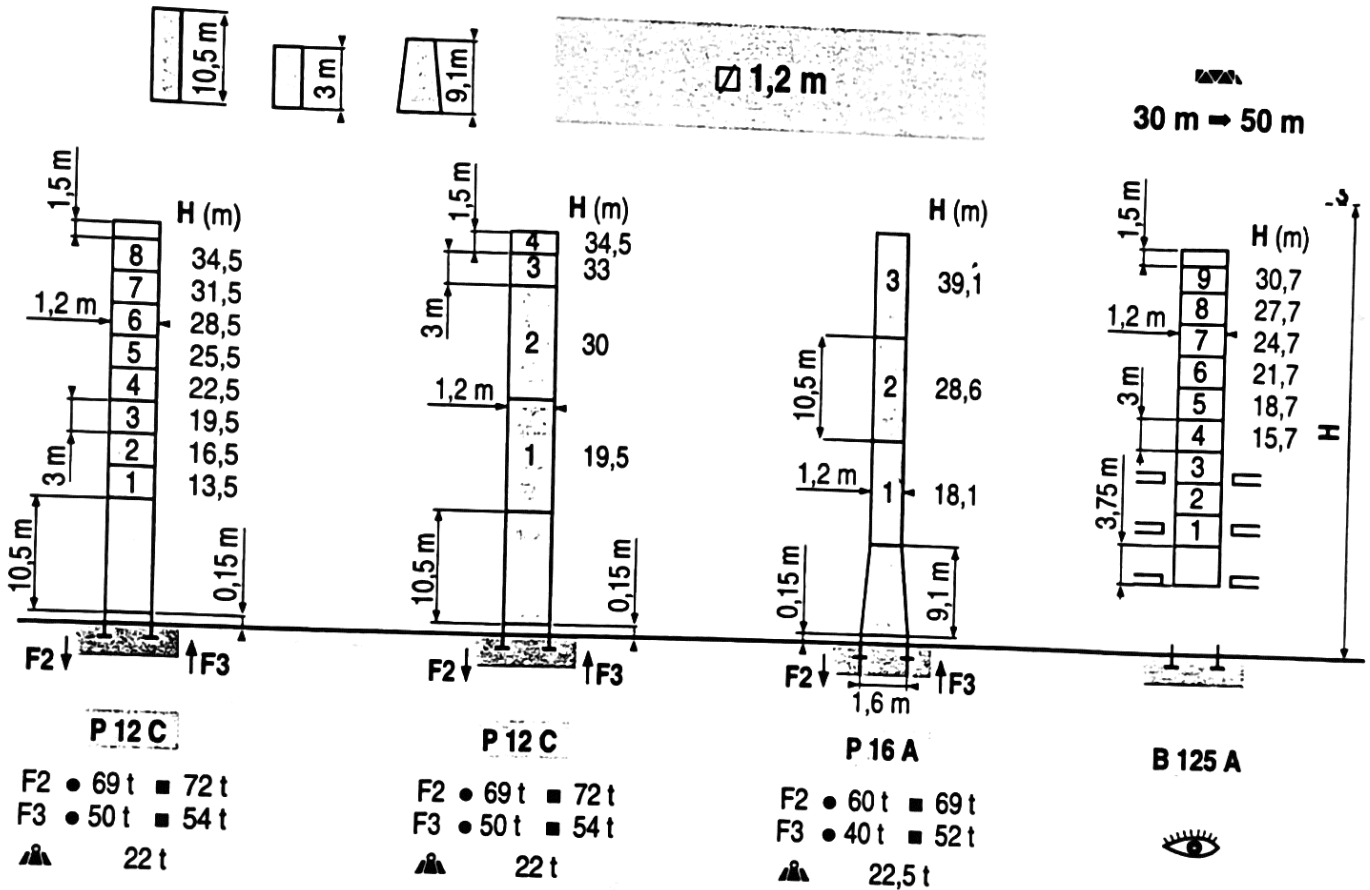



Consultare gru in cavedio

● Reazioni in servizio

■ Reazioni fuori servizio



▲ A vuoto senza zavorra e con braccio massimo e altezza massima.

Curve di carico

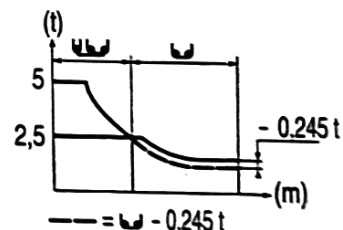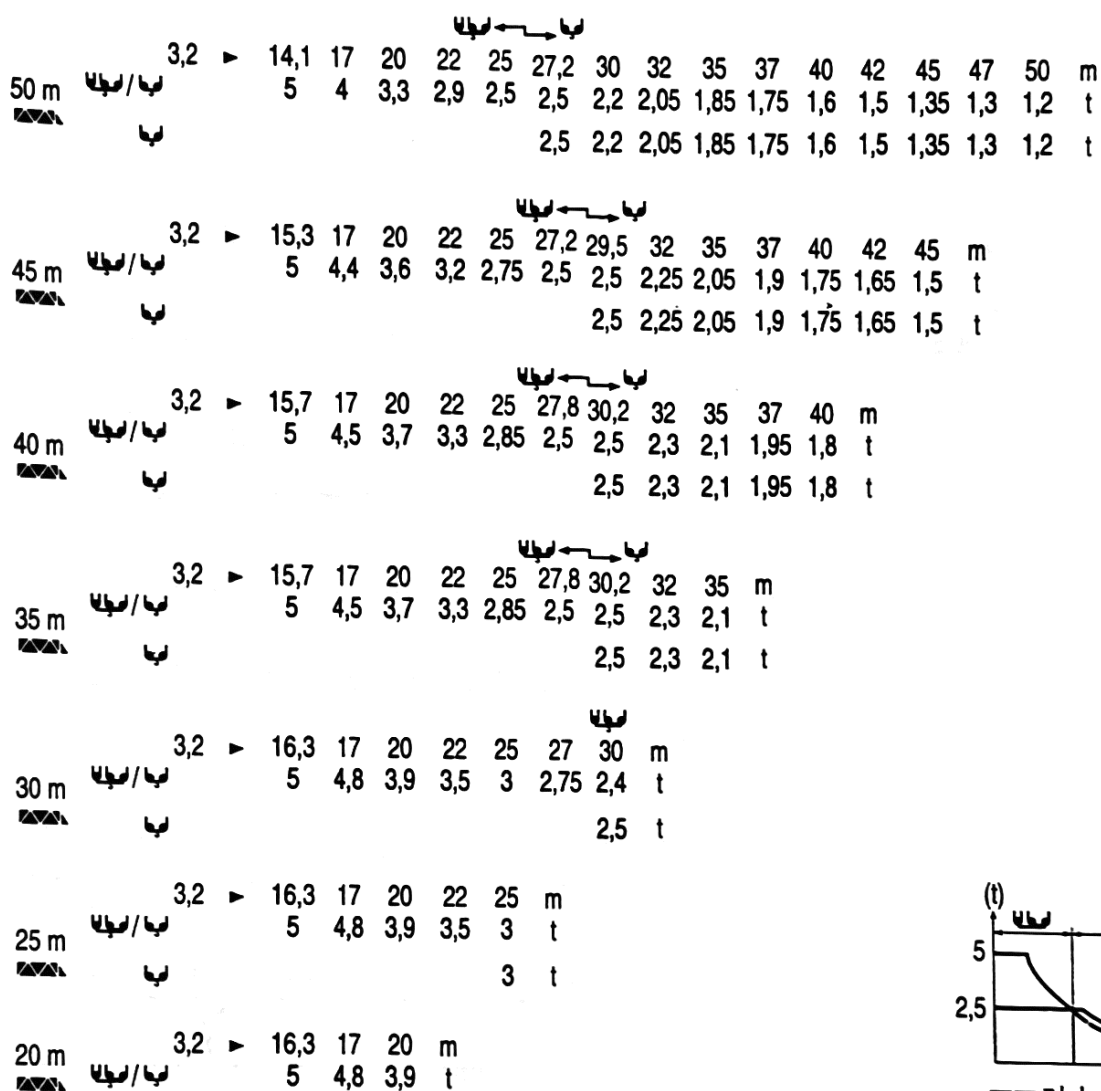

LPD 1

Gru in cavedio

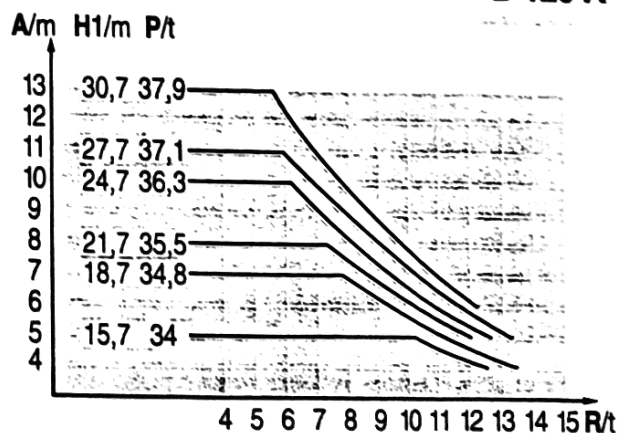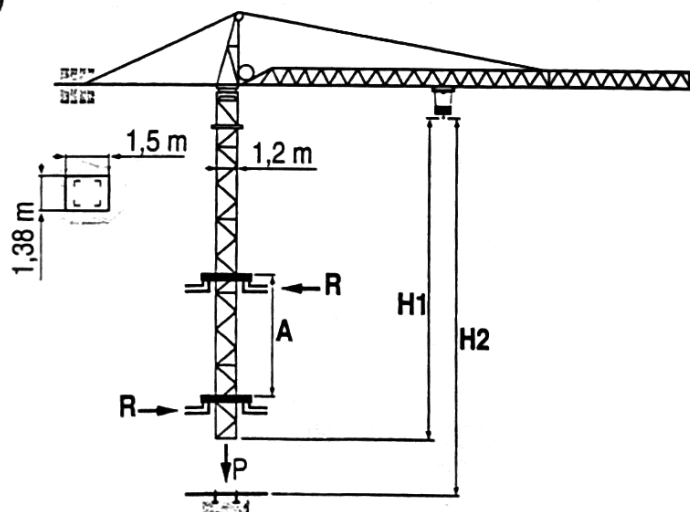

LPD 1

- A Distanza fra i telai
- H1 Altezza-gru
- P Peso della gru (in servizio)
- R Reazione orizzontale

			L			UU			ch - PS hp	kW	
											
	15 PC 13	m/min t	7 2,5	21 2,5	42 1,3	3,5 5	10,5 5	21 2,6	15	11	185 m > 185 
	25 PC 13	m/min t	6,6 2,5	33 2,5	66 1,3	3,3 5	16,5 5	33 2,6	25	18,5	322 m > 322 
	25 LVF 13	m/min t	4 → 10,5 2,5	10,5 → 33 2,5	33 → 66 2,5	2 → 5,25 5	5,25 → 16,5 5	16,5 → 33 2,6	25	18,5	322 m > 322 
	3 D2 V5 	m/min	21 - 42						3	2,2	
	4 D3 V3 	m/min	15 - 30 - 58						4	3	
	RCV 80	tr/min U/min rpm	0 → 0,8						8	5	
	TVD 324 C1	m/min	26						2 x 4	2 x 2,9	
	RT 224	m/min	25						2 x 4	2 x 2,9	
CEI 38  IEC 38			kVA								
400 V (+6% -10%) 50 Hz			15 PC : 25 kVA 25 PC - 25 LVF : 35 kVA			84/534 - 87/405					

LPD 1



Sollevamento

Distribuzione

Rotazione

Traslazione

Conforme alle direttive CEE 84/534
e 87/405 sul livello acustico

Consultateci

Modifiche riservate

Printed in France